




Ejemplo del Inventario solicitado por Protección Civil y su señalización.

Los detectores de humo

Un detector de humo cubre hasta 60 metros cuadrados (m^2) cuando se instala correctamente y la distancia entre dos detectores de humo debe ser de 9 metros.

Si cuenta con una bodega o un espacio de almacenamiento deberá de colocar un detector de humo.

Este es un detector de humo valido:

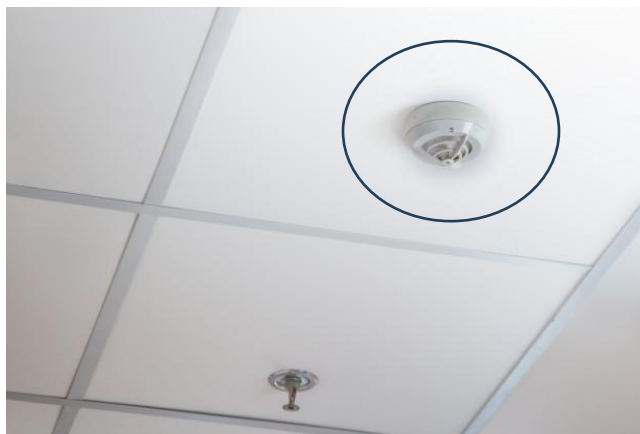



Guía Técnica

Programa Interno de Protección Civil Especial para Bajo Riesgo SARE

Lámpara de Emergencia:

Tiene como principal finalidad proporcionar luz en todas las vías de evacuación para que se pueda abandonar un establecimiento o lugar de trabajo con seguridad y con la mejor iluminación. **Misma que debe ser un dispositivo fijo y estar conectada a una corriente eléctrica.**

Deberá de estar colocada en la salida de emergencia o en su salida (o lo más cercano posible).

Ejemplos de lámparas de emergencia:





Guía Técnica

Programa Interno de Protección Civil Especial para Bajo Riesgo SARE

Salida de Emergencia:

Para que se considere una salida de emergencia, tienen que tener la apertura hacia el exterior, de modo que se pueda salir empujando la puerta hacia fuera.



Salida: En caso de que no se empuje si no se jale desde su interior, su señalización deberá de decir solo “Salida”.





Guía Técnica

Programa Interno de Protección Civil Especial para Bajo Riesgo SARE

Botiquín primeros auxilios: que no contenga ningún tipo de medicamento, solo alcohol, agua oxigenada, gasas, curitas, lo básico.

En la evidencia se deberá de ver el contenido del botiquín.



Punto de Reunión:

Lugar designado, seguro y predefinido donde las personas puedan juntarse en caso de emergencia, como un incendio, para facilitar la evacuación y la coordinación.

Ejemplos:





Guía Técnica Programa Interno de Protección Civil Especial para Bajo Riesgo SARE



Extintor:

Agente extinguidor de polvo químico seco (P.Q.S) de capacidad mínima de 4.5 kg.

Deberá de colocarse a una altura de 1.50 mts., desde su parte más alta al piso. (De acuerdo con la NOM-002-STPS-2010.)

Ejemplo:





Guía Técnica

Programa Interno de Protección Civil Especial para Bajo Riesgo

SARE

La etiqueta con su fecha de caducidad deberá de ser visible






Guía Técnica

Programa Interno de Protección Civil Especial para Bajo Riesgo SARE

Croquis a color: puede ser realizado en computadora (deberá de cumplir con lo que indica la Guía Técnica) o bien, puede estar integrado en el Plan Catastral.

Ejemplo

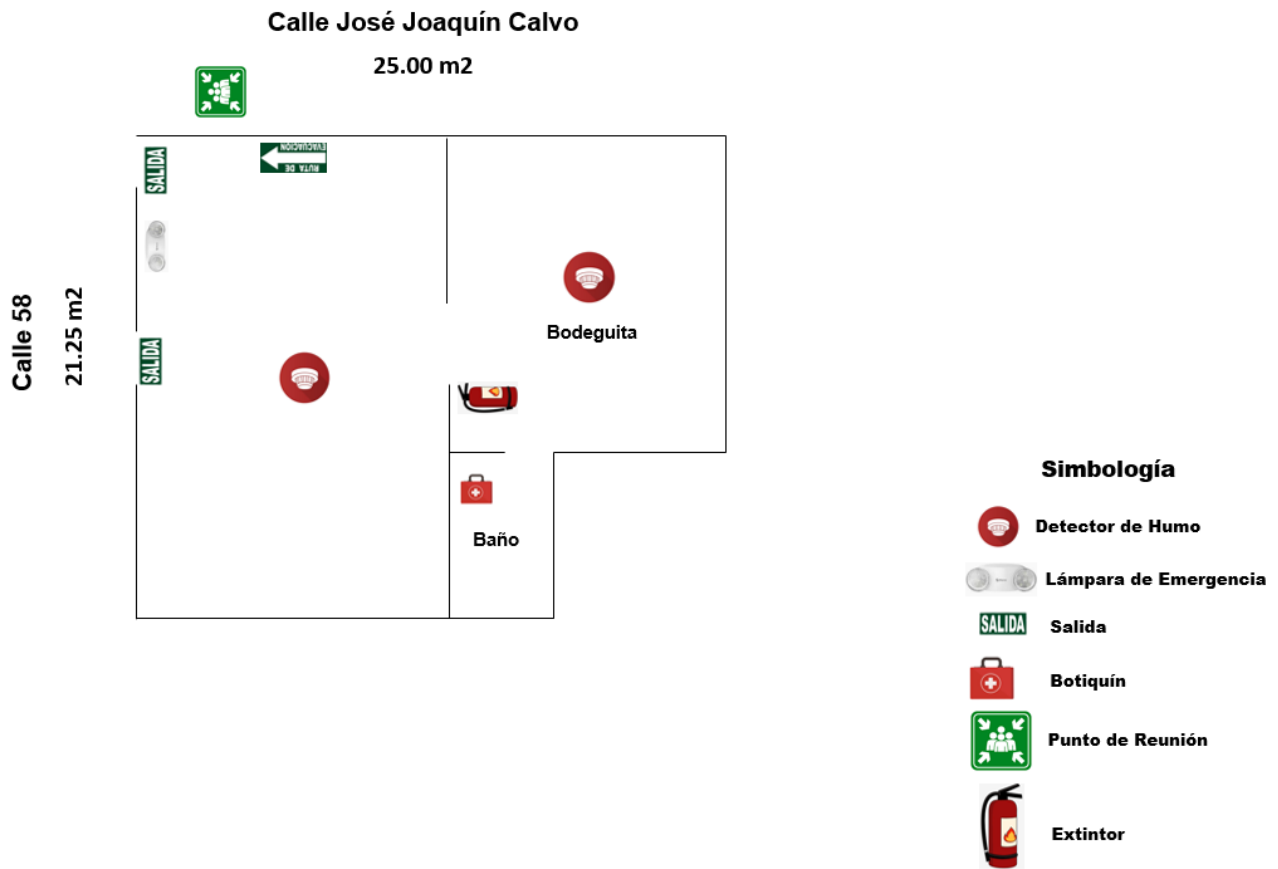



Guía Técnica

Programa Interno de Protección Civil Especial para Bajo Riesgo SARE

En cuanto a la señalización del inventario de Protección Civil:

Deberá de ser de acuerdo a la **NOM-003-SEGOB-2011**, señales y avisos para protección civil: Colores, formas y símbolos a utilizar. Esta norma especifica los colores, formas y símbolos que se deben utilizar para comunicar información relevante en situaciones de emergencia y protección civil, incluyendo señales de advertencia, evacuación y prevención.

SIGNIFICADO	CARACTERÍSTICAS	EJEMPLO
Dirección de una ruta de evacuación en el sentido requerido	Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Flecha indicando el sentido requerido y en su caso el número de la ruta de evacuación Aviso: RUTA DE EVACUACION (uso opcional)	
Ubicación de una zona de menor riesgo	Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta humana resguardándose Aviso: ZONA DE MENOR RIESGO (uso opcional)	



Guía Técnica

Programa Interno de Protección Civil Especial para Bajo Riesgo SARE

Ubicación del puesto donde se brindan los primeros auxilios	Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Cruz equidistante Aviso: PRIMEROS AUXILIOS (uso opcional)	
Ubicación de camilla para uso de la brigada de primeros auxilios	Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta de camilla tipo militar y de cruz equidistante de primeros auxilios Aviso: CAMILLA (uso opcional)	
Ubicación del punto de reunión	Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Cuatro flechas equidistantes dirigidas hacia un punto y en su caso el número del punto de reunión Aviso: PUNTO DE REUNION (uso opcional)	
Ubicación de una salida de emergencia	Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta humana avanzando hacia una salida indicada con una flecha direccional (*) Aviso: SALIDA DE EMERGENCIA (uso opcional)	
Ubicación de una escalera de emergencia	Color: Seguridad: Fondo verde Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta humana avanzando hacia una escalera indicada con una flecha direccional (*) Aviso: ES CALERA DE EMERGENCIA (uso opcional)	



Guía Técnica

Programa Interno de Protección Civil Especial para Bajo Riesgo SARE

SIGNIFICADO	CARACTERÍSTICAS	EJEMPLO
Ubicación de un extintor	Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Siluetas de un extintor y de una flama contigua con una flecha direccional indicando la ubicación del equipo. (*) Aviso: EXTINTOR (uso opcional)	
Ubicación de un hidrante	Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta de un hidrante con una flecha direccional indicando la ubicación del equipo. (*) Aviso: HIDRANTE (uso opcional)	
Ubicación de un dispositivo de activación de alarma	Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta de un timbre con efecto de ondas sonoras (*) Aviso: ALARMA (uso opcional)	
Ubicación de un teléfono de emergencia	Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Silueta de un auricular (*) Aviso: TELEFONO DE EMERGENCIA (uso opcional)	
Ubicación del gabinete de equipo de emergencia	Color: Seguridad: Fondo rojo Contraste: Blanco Forma: Cuadrado o Rectángulo Símbolo: Siluetas de guantes y de hacha Aviso: EQUIPO DE EMERGENCIA (uso opcional)	



Guía Técnica

Programa Interno de Protección Civil Especial para Bajo Riesgo

SARE

Cualquier duda puede comunicarse al SARE:

Teléfono: 614-200-48-00

Extensiones 6393/6394 o

Al correo de sare.chihuahua@mpiochih.gob.mx